Détail S.9.4

StoneEtics 50
Joint de délimitation de champ entre revêtement dur et enduit avec BG1 (coupe horizontale/verticale)

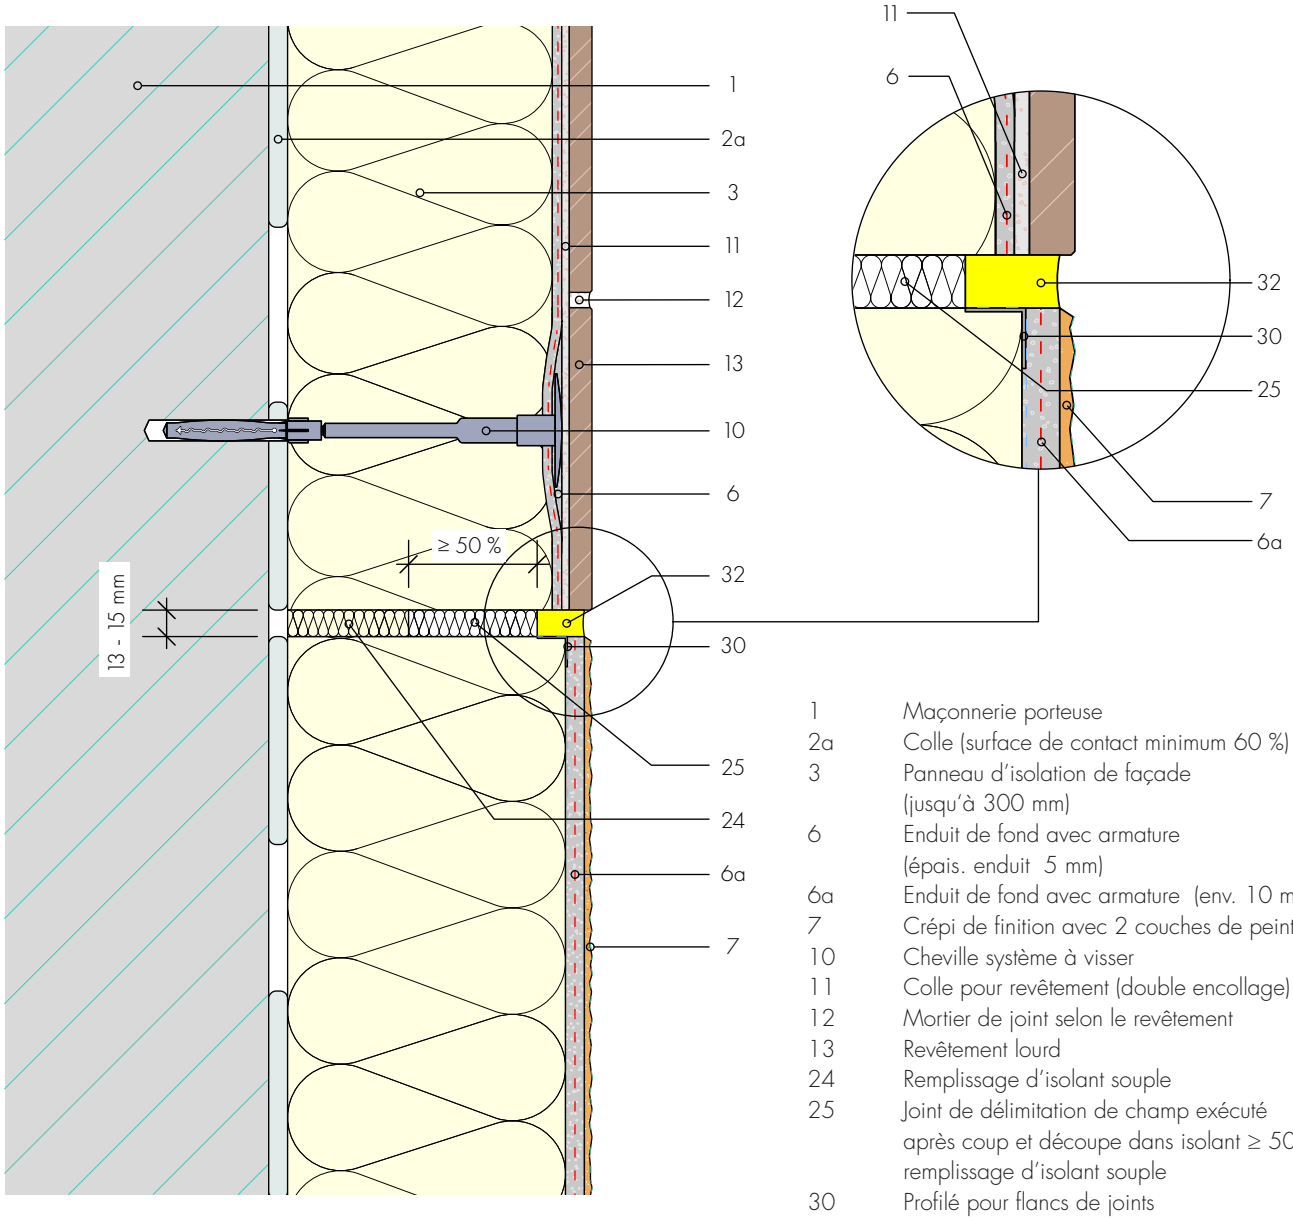

1	Maçonnerie porteuse
2a	Colle (surface de contact minimum 60 %)
3	Panneau d'isolation de façade (jusqu'à 300 mm)
6	Enduit de fond avec armature (épais. enduit 5 mm)
6a	Enduit de fond avec armature (env. 10 mm)
7	Crépi de finition avec 2 couches de peinture
10	Cheville système à visser
11	Colle pour revêtement (double encollage)
12	Mortier de joint selon le revêtement
13	Revêtement lourd
24	Remplissage d'isolant souple
25	Joint de délimitation de champ exécuté après coup et découpe dans isolant ≥ 50%, remplissage d'isolant souple
30	Profilé pour flancs de joints
32	Bande d'étanchéité BG1, 25/10–18

FIXIT Schweiz. Suisse. Svizzera.