

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K




Fushat e përdorimit

Masë e lëngshme çimentoje sipas EN 14891 - CM P. Përdoret për krijimin e izolimeve fleksibël, që mbulojnë çarjet dhe ofrojnë mbrojtje nga uji, i në raste me ujë të qëndrueshëm (të grumbulluar), ashtu edhe me ujë që rrjedh. E përshtatshme për veshjen e brendshme të depozitave të ujit të pijshëm, deri në një thellësi prej 4 metrash. Ngjitës izolues për ballkone, tarraca, dushe, lavanderi, tualete, ashtu edhe pishinina me ujë deti deri në max. 3,9% përmbajtje kripe, të cilat më pas mbulohen me një shtresë qeramike, ashtu dhe për restaurimin e shtresave të vjetra qeramike, të dëmtuara, mbajtëse në ballkone dhe tarraca. I përshtatshëm edhe për tarracat e banuara me finiturë qeramike. Jo e përshtatshme për izolimin e avujve (frenon avujt dhe ujin) Për izolime, në sistemet e fasadave të izoluara termikisht (WDVS), rekomandojmë përdorimin e RÖFIX Optiflex 1K, i cili është zhvilluar posaçërisht për këtë qëllim.

Karakteristikat

- Elastik, fleksibël
- Mbulon çarjet
- Rezistent ndaj dëmtimeve mekanike
- I papërshkueshëm nga uji, por i hapur ndaj difuzionit
- Rezistent ndaj ujit me gëlqere
- I qëndrueshëm ndaj ujit të detit ($\leq 3,9\%$)
- Me qëndrueshmëri ndaj temperaturave dhe vjetërsimit
- Ngjitet mbi bitum
- Rezistent ndaj rrezeve UV

Përpunimi

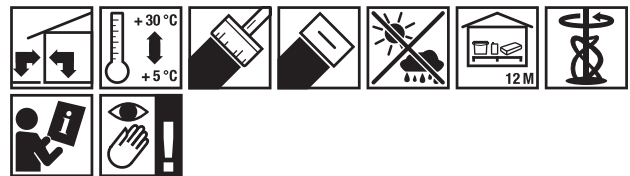

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	32049
EAN	9003304320493
Paketimi	
Sasi për njësi	35 kg/Nj.
Njësi për paletë	36 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-0,5 mm
Ngjyra	gri
Konsumi	rreth. 1,95 kg/m ² /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 450
Koha e tharjes	rreth. 6 orë

RÖFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K

Numri i artikullit	32049
Gati për tu shkelur	rreth. 24 orë
Gati për tu shtruar	rreth. 24 orë
Klasa e lagështisë	deri në dhe duke përfshirë W6 ÖNORM B 3407:2022
Mbulesë çarjesh	≥ 0,75 mm
Koha e punueshmërisë	rreth. 50 min EN 1015-9
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C

Baza e materialit

- Lidhës dispersiv
- Çimento
- Aditivë për përmirësimin e vetive të përpunimit

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Temperatura e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, të ketë aftësi mbajtëse si edhe të mos ketë papastërti (si p.sh. pluhur, alga, blozë, etj.). Për shkak të strukturës të shumanëshme të objektit, izolimi me RÖFIX Optilastic në zonat e pishinës, lejohet vetëm i ndërlidhur me survejimin paraprak të objektit dhe me rezultatet e aplikimit provë. Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, të ketë aftësi mbajtëse si edhe të mos ketë papastërti (si p.sh. pluhur, alga, blozë, etj.). Bazamenti lejohet të shfromohet brënda një kufiri të caktuar mbas shtrimit të izoluesit dhe duhet të përkojë me normat ekzistuese.

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Pjesë të lirshme dhe cipat e cimentos duhet të largohen me anë të zmerilimit dhe metoden e rezatimit me rërë. Shtresat shumë absorbuese, çimentoja duhet të lyhet me astar të përshtatshëm (RÖFIX AP 300). Koha e tharjes së sipërfaqes duhet të respektohet të paktën 24 orë. Para shtrimit të Optilastic, bazamentet e betonit duhet të lagen mirë me ujë, ndërkohë që gjatë shtrimit të Optilastic sipërfaqja duhet të jetë e lagur mat. Te mënjanohej krijimi i pellgjeve! Bazamentet me aftësi të mëdha thithëse duhet të shtrohen paraprakisht me (Röfix AS 341 Optilastic 1:1 te hollur) dhe gjatë këtij procesi në bazamentet me permbajtje gipsi, duhet respektuar një periudhë tharje prej 24 orësh .

Përgatitja

Raporti i përzjerrjes A : B = 2,5 : 1 Komponent A (pluhur formues) 25 kg, Komponenti B (i lëngshëm) 10 kg

Përpunimi

MBROJTJA NËN PLOKA/QELQ NATYRAL: Për të siguruar një mbyllje të plotë të bazamentit, përzjerja e bërë e materialit mbyllës aplikohet në të paktën 2 faza pune mbi sipërfaqen e sheshtë të bazamentit. Duhet të respektohet trashësia minimale totale e shtresës së thatë prej të paktën ≥ 2 mm në të gjithë sipërfaqen. Aplikimi i parë mund të bëhet me spatul ose furçë. Në materialin mbyllës ende të freskët duhet të inkorporohen rrjetat RÖFIX P50, shiritat mbyllës, kënde mbyllëse të brendshme dhe të jashtme (për nyjet e lëvizjes si dhe nyjet e lidhjes së dyshemesë dhe mureve), ose për kullimet e dyshemesë dhe të ngjashme, duhet të përdoren fletë mbyllëse RÖFIX (rrjeta nuk është e

RÖFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K

nevojshme në ambientet e brendshme nëse respektohet trashësia minimale prej 2 mm dhe trashësia maksimale prej 4 mm). Pas tharjes së shtresës së parë, aplikimi i dytë në të gjithë sipërfaqen bëhet vetëm me spatulën. Veçanërisht në zonat me lagështi të përhershme, si dhe në ballkone dhe terasa, duhet të sigurohet një mbyllje e fortë dhe e përshtatshme midis murit dhe dyshemës. Sipërfaqet e trajtuara me RÖFIX Optilastik (mure apo dysheme) mund të shtrohen mbas 24 orësh, në varësi të temperaturës së objektit dhe ambientit, në lidhje me shtresat qeramike fleksibel RÖFIX DBM. Shtrimi i shtresave qeramike duhet të vijojë në formën përkatëse të përcaktuar, duke marrë parasysh rregullat e aplikimit sikurse dhe prospektet e shoqatës qëndrore të ndermarjeve të ndërtimit. Sipërfaqet e trajtuara me RÖFIX Optilastik (mure apo dysheme) mund të shtrohen mbas 24 orësh, në varësi të temperaturës së objektit dhe ambientit, në lidhje me shtresat qeramike fleksibel RÖFIX DBM. Shtrimi i shtresave qeramike duhet të vijojë në formën përkatëse të përcaktuar, duke marrë parasysh rregullat e aplikimit sikurse dhe prospektet e shoqatës qëndrore të ndermarjeve të ndërtimit.

Këshilla

Për shkak të strukturës të shumanëshme të objektit, izolimi me RÖFIX Optilastic në zonat e pishinës, lejohet vetëm i ndërlidhur meurvejimin paraprak të objektit dhe me rezultatet e aplikimit provë. Gjithashtu i testuar me sukses kundër ujit që ushtron presion nga ana e brendshme (presion negativ) deri në 1,5 bar. Të dhënat teknike janë përcaktuar sipas kushteve standarte.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.