
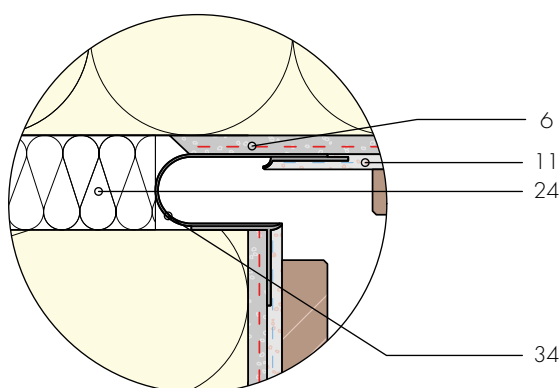


Détail S.9.6

**StoneEtics 50**  
**Joint séparation bâtiment angle intérieur**  
**profilé joint dilatation type V**  
**(coupe horizontale)**

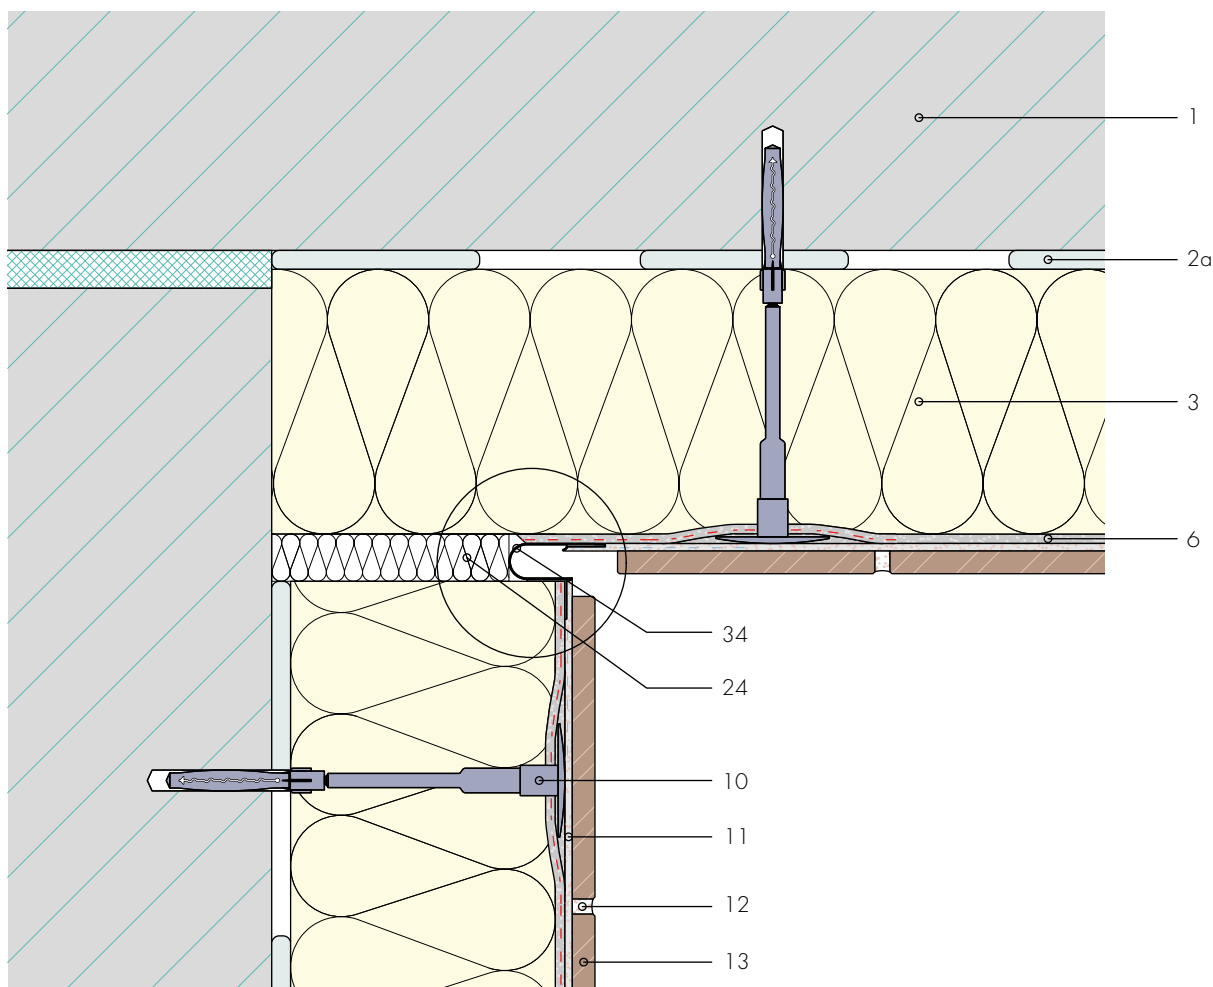

- 1 Maçonnerie porteuse
- 2a Colle (surface de contact minimum 60 %)
- 3 Panneau d'isolation de façade (jusqu'à 300 mm)
- 6 Enduit de fond avec armature (épais. enduit 5 mm)
- 10 Cheville système à visser
- 11 Colle pour revêtement (double encollage)
- 12 Mortier de joint selon le revêtement
- 13 Revêtement lourd
- 24 Remplissage d'isolant souple
- 34 Profilé de joint de dilatation type V